土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　災害公営住宅建設に伴う測量調査業務委託(志賀地区その2)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　その他 構造物基礎

ボーリング名	BV-3	**調査位置**	羽咋郡志賀町高浜町 地内			**北緯**	37° 00′ 4.09″
発注機関	志賀町まち整備課			**調査期間**	2026年 4月 23日 ～ 2026年 4月 21日	**東経**	136° 46′ 45.40″
調査業者名	株式会社利水社 **電話** 076-238-9100	**主任技師**	森谷 司 地質調査技士 登録番号:	**現場代理人**	島田 淳一 地質調査技士 登録番号:	**コア鑑定者**	地質調査技士 登録番号:
						ボーリング責任者	梅田 謙司 地質調査技士 登録番号: 第17961号
孔口標高	DL= 8.91m	**角度**	180° 上 下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 0°
総削孔長	m					**使用機種**	

試錐機	東邦D-1		
エンジン	ヤンマー NFD-13EK	**ポンプ**	BG-3CL

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事
	7.91	1.00		礫混じり砂		褐				
				シルト混じり砂		褐				
	-10.09	19.00								
	-11.19	20.10		礫混じり砂		暗灰				
	-11.69	20.60		砂混じりシルト		暗灰				
				シルト混じり砂		暗灰				
	-13.89	22.80								
				砂混じりシルト		暗灰				
	-19.79	28.70								
	-20.89	29.80		砂		暗灰				
				礫混じり砂		暗灰				
	-22.99	31.90								
				砂		茶褐				
	-25.59	34.50								

孔内水位／測定月日：04/24 4.12、04/28 7.53（水位無し）

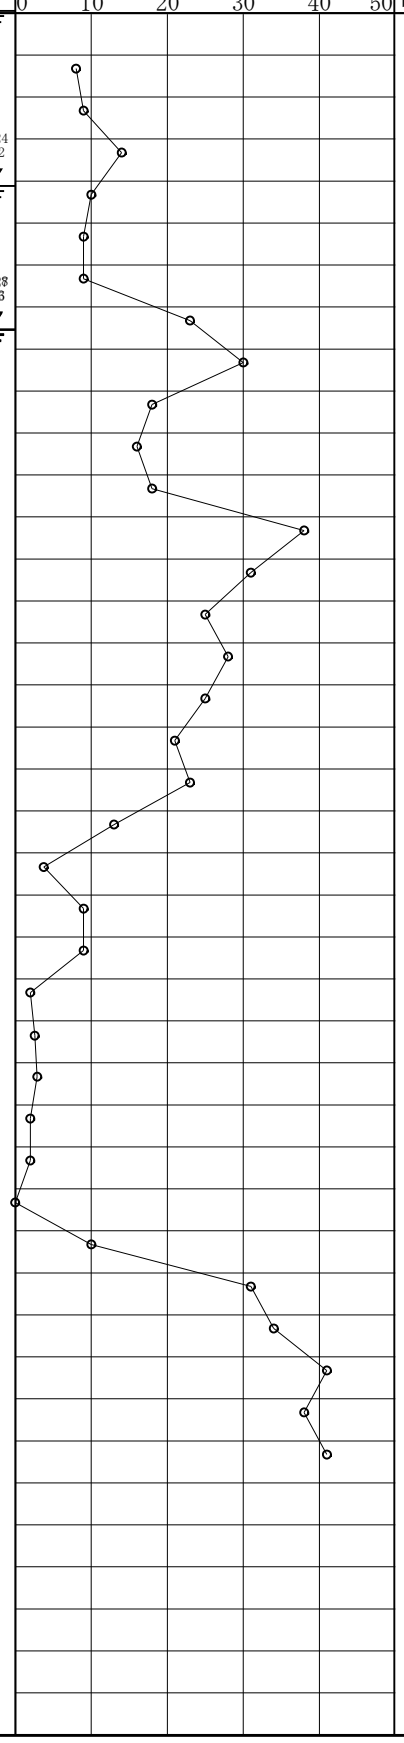

深度 (m)	N値	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量
1.15	8	3	3	2	8/300		
1.45～2.15	9	3	3	3	9/300		
2.45～3.15	14	4	5	5	14/300		
3.45～4.15	10	3	4	3	10/300		
4.45～5.15	9	3	3	3	9/300		
5.45～6.15	9	3	3	3	9/300		
6.45～7.15	23	6	7	10	23/300		
7.45～8.15	30	8	10	12	30/300		
8.45～9.15	18	7	5	6	18/300		
9.45～10.15	16	4	6	6	16/300		
10.45～11.15	18	10	4	4	18/300		
11.45～12.15	38	13	11	14	38/300		
12.45～13.15	31	12	11	8	31/300		
13.45～14.15	25	7	8	10	25/300		
14.45～15.15	28	9	9	10	28/300		
15.45～16.15	25	9	8	8	25/300		
16.45～17.15	21	5	7	9	21/300		
17.45～18.15	23	8	7	8	23/300		
18.45～19.15	13	3	4	6	13/300		
19.45～20.15	4	1	2/150	1/70	4/320		
20.47～21.15	9	2	3	4	9/300		
21.45～22.15	9	2	3	4	9/300		
22.45～23.15	2	0/110	1	1/90	2/300		
23.45～24.15	3	1/140	1/110	1	3/350		
24.50～25.15	3	1/120	1	1/90	3/310		
25.46～26.15	2	1/150	1/150		2/300		
26.45～27.15	2	0/70	1/130	1	2/300		
27.45～28.15	0	0/300			0/300	300	
28.45～29.15	10	3	3	4	10/300		
29.45～30.15	31	8	11	12	31/300		
30.45～31.15	34	19	8	7	34/300		
31.45～32.15	41	12	14	15	41/300		
32.45～33.15	38	10	13	15	38/300		
33.45～34.15	41	12	13	16	41/300		
34.45							

深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
					4/23
					4/24
					4/27
					4/28