ボーリング柱状図

調　査　名　屋内温水プール建設に伴う地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｎｏ．１	調査位置	羽咋郡富来町領家町地内					北緯	
発注機関	株式会社梓設計			調査期間	平成　９年　８月２９日～　９年　９月　２日			東経	
調査業者名	株式会社ホクコク地水 電話（０７６－２４１－７１５８）	主任技師	高橋峰樹	現場代理人	高橋峰樹	コア鑑定者	高橋峰樹	ボーリング責任者	長浜昭二
孔口標高	5.48m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	
総掘進長	31.00m							試錐機	ＹＢＭ－０５
								エンジン	ヤンマー
								ハンマー落下用具	コーンフ゜ーリー
								ポンプ	ヤンマーＣＰ－３０

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	4.28	1.20	1.20		細砂	淡褐	極緩		φ５～１０mmの亜円礫混入。 貝殻片混入。	
2	3.28	1.00	2.20		礫混り砂質粘土	赤褐		硬	含水多く、粘性やや強。 混入礫はφ１０～６０mmの角礫が主体。	
3					中粗砂	褐	中位		粒径は不均一で全体に貝殻片及びφ５～１０mm程度の亜円礫が混入する。 含水中上位。	3.80
4										
5										
6										
7										
8	-2.52	5.80	8.00							
9					細砂	淡褐	中位		微細～細砂を主体とする。 ほぼ粒径均一な砂。 全体に小さい貝殻片及びφ５～１０mmの亜円礫が混入する。 含水中上位。	
10										
11										8/29
12										
13										
14										
15	-10.02	7.50	15.50							
16					中粗砂	暗灰～黄褐	中位～密		砂の粒径はほぼ均一である。 ＧＬ－１５.６mにφ６０mmの亜角礫、ＧＬ－１７.０～－１７.７mにφ２０～３０mmの亜角礫、ＧＬ－１８.５～－１９.０mにφ１０～５０mmの亜角礫が混入。 含水中上位。	
17										
18										
19	-13.52	3.50	19.00							
20					礫混り中粗砂	黄褐～淡緑	密		全体に粘土分を含み不均一である。 混入礫はφ５～３０mmの亜角礫が主体で特にＧＬ－１９.０～－１９.５m及びＧＬ－２０.０～－２０.５m、ＧＬ－２１.０～－２１.５mは多量に混入する。 含水中上位。	
21	-16.12	2.60	21.60							8/30
22	-17.02	0.90	22.50		砂質シルト	暗黒灰		軟	砂は中砂が主体。 ＧＬ－２２.０～－２２.５mに木片が多量に混入する。 含水中上位。粘性やや弱。	
	-17.42	0.40	22.90		中砂	暗灰	緩		粘性ほぼ均一な砂。含水中上位。	
23					砂質シルト	黄灰		硬～極硬	砂は中砂が主体で全体に互層状を呈する。 含水中位。粘性やや弱。	
24	-18.72	1.30	24.20							
25					中砂	褐灰～淡灰～黄褐	密		粒径は不均一。 所々にφ１０～３０mmの亜角礫が混入する。 含水中上位。	
26	-20.52	1.80	26.00							
27					粘土混り砂礫	赤褐～黄褐～暗	密		マトリックスは中砂。 混入礫は安山岩質の礫が主体でＬ＝５～１０ｃｍ程度である。 細い礫はφ１０～３０mmの角礫が混入する。	
28										9/1
29										

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)
1.15	1	1		2/30
1.45 / 2.15	2	3	3	8/30
2.45 / 3.15	5	4	5	14/30
3.45 / 4.15	8	10	12	30/30
4.45 / 5.15	6	7	6	19/30
5.45 / 6.15	4	3	4	11/30
6.45 / 7.15	4	4	4	12/30
7.45 / 8.15	4	3	4	11/30
8.45 / 9.15	3	4	3	10/30
9.45 / 10.15	4	3	3	10/30
10.45 / 11.15	4	3	4	11/30
11.45 / 12.15	3	4	3	10/30
12.45 / 13.15	4	6	7	17/30
13.45 / 14.15	5	6	7	18/30
14.45 / 15.15	5	6	7	18/30
15.45 / 16.15	7	8	10	25/30
16.45 / 17.15	14	18	18/9	50/29
17.44 / 18.15	12	15	16	43/30
18.45 / 19.15	19	5	7	31/30
19.45 / 20.15	16	30	4/1	50/21
20.36 / 21.15	21	29/8		50/18
21.33 / 22.15	2	1	2	5/30
22.45 / 23.15	4	5	5	14/30
23.45 / 24.15	11	15	24	50/30
24.45 / 25.15	10	11	15	36/30
25.45 / 26.15	11	15	24/9	50/29
26.44 / 27.00	貫入不能			50/0
27.00 / 28.00	貫入不能			50/0
28.00 / 29.05	15	35/4		50/14

N値

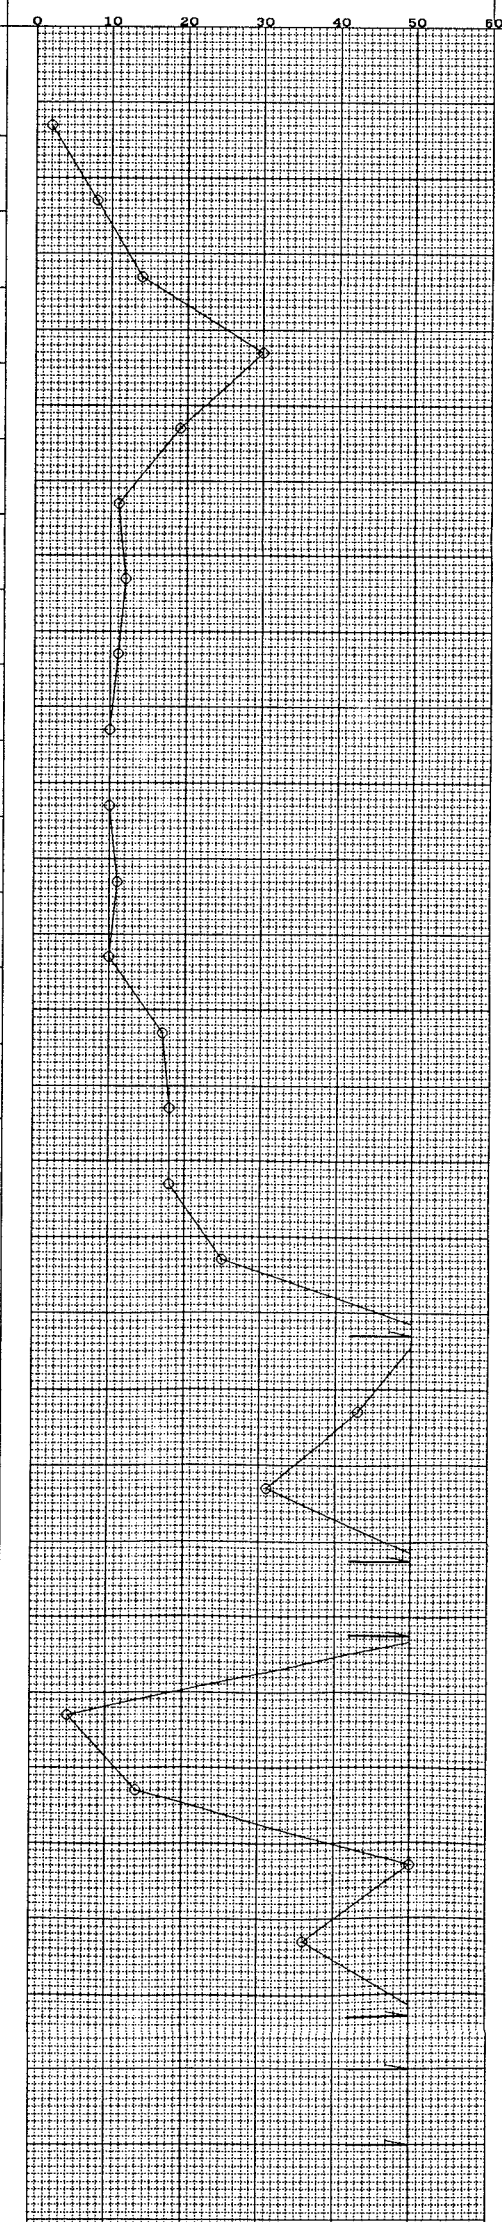

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日